


Мониторинг Ф.А. 2р и ИТ 197Р 68 ЭМ 1

① 29.04.2020г.

Лабораторная работа 11

Система программного управления
помпой.

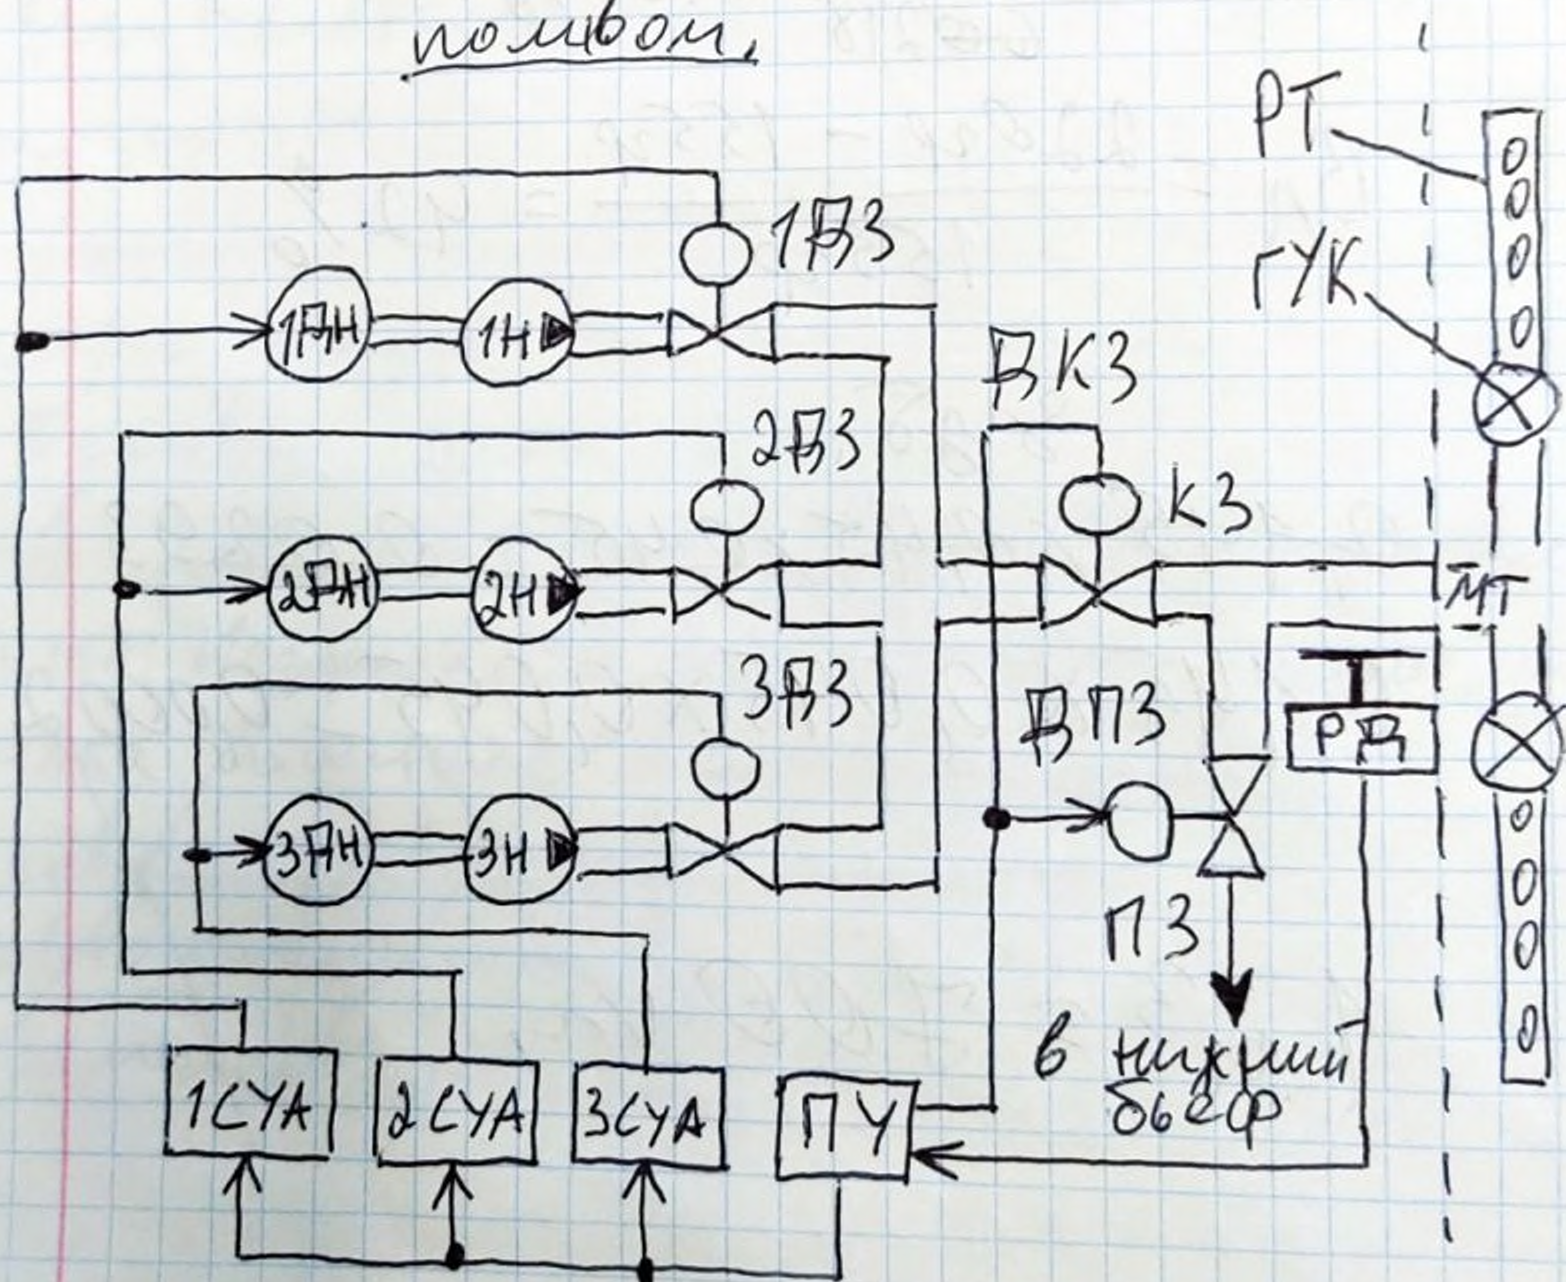

Технологическая схема помпы с
программным управлением!

ВН - обратный насос; Н - насос;

Мощевский Ф.А. упр и т 19 ФР 68 ЭМ 1 (2)
ФЗ - звукоотбор определенной звуковидимости;
ФЗКЗ - звукоотбор комплексной звуковидимости;
КЗ - комплексная звуковидимость; ПЗ - переключательная звуковидимость; РЗ - реле звуковидимости;
МТ - монтажно-ремонтный трубопровод;
РТ - распределительный трубопровод;
ГУК - гидроуправляемый клапан; ПУ - управ. устройство; СУА - станция управления звуковидимости; ФПЗ - звукоотбор переключательной звуковидимости.

Во время отбора комплексная звуковидимость, переключательная звуковидимость, насосная станция подает воду в трубопроводную сеть.

При включении насосной станции переключательная звуковидимость комплексная звуковидимость вода из трубопроводной сети сбрасывается в ИБ, благодаря чему в сети возникает давление до установившегося значения при котором происходит снабжение управляемых механизмов.